


# Fall-Leitungen Down pipes

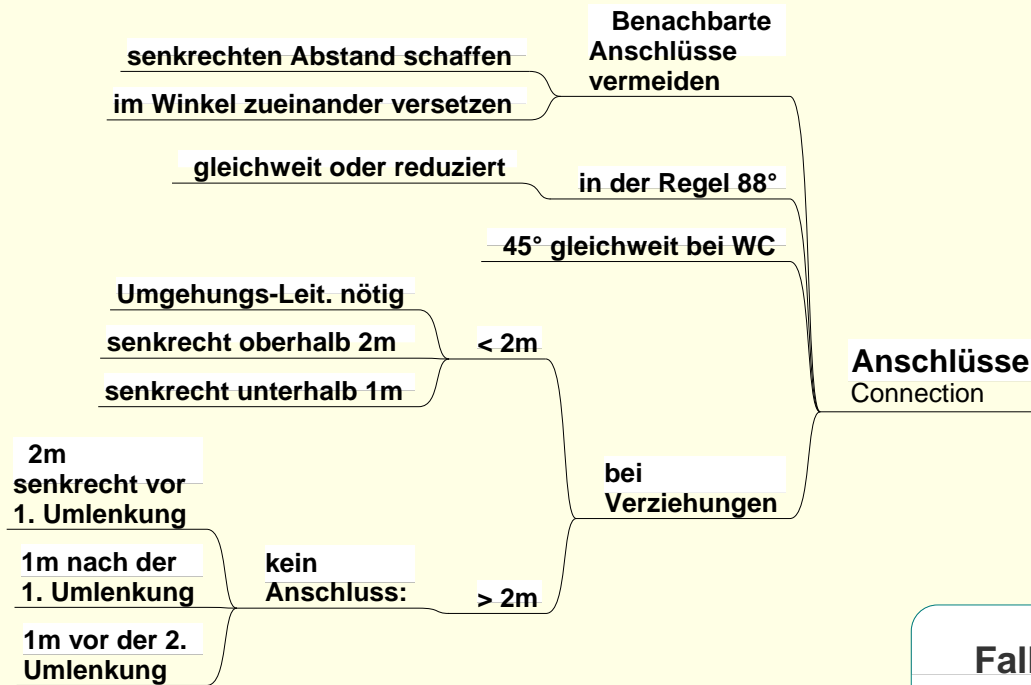

## Lotrechte Leitung

eventuell mit Verziehung


Mindestens eine Fall-Leit. (die mit dem größten Querschnitt) wird über Dach gelüftet (nach alter Norm jede).

Die zweite oder weitere Fall-Leitungen können über ein Ventil innerhalb des Gebäudes belüftet werden


endet in Sammel- od. Grundleitung

## Dimension

Size

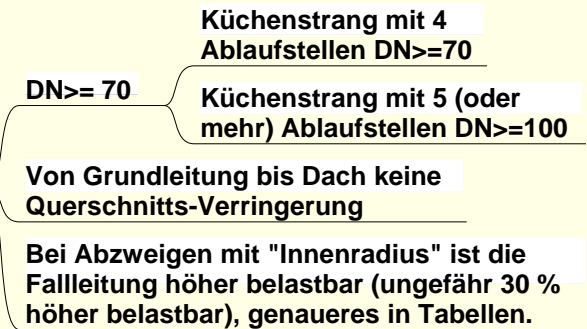

## Übergang in Grund- o. Sammel-Leitung

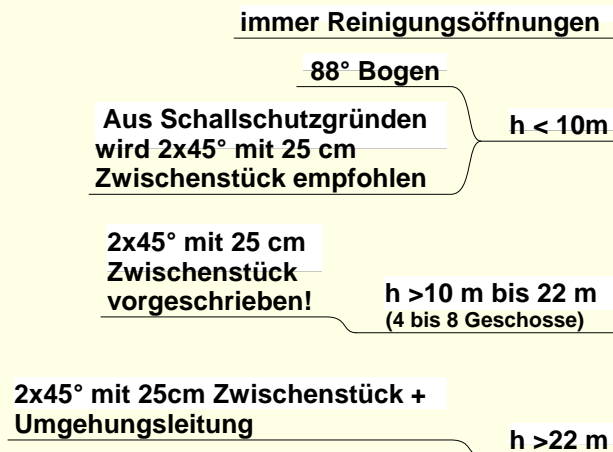

## Umgehungs-Leitung

By-pass pipe

Parallel-Leitung zur Fall-Leit.

Nötig wenn:

